空気より軽い12A、13Aガス用

TOKYO GAS

お客さま用

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品
日本消防検定協会鑑定合格品

品名	YS-K804C-N

ぴこぴこ

形式名	YP-769

（家庭用）
住宅用火災・ガス・CO警報器

取扱説明書



本品をご採用いただきありがとうございます。

●お使いになる前に、この取扱説明書をぜひお読みください。

●取扱説明書は、取付け後も保証書とともにお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。

●取扱説明書を紛失された場合は、販売店または最寄りの東京ガスにお問合せください。

●この警報器は、火災または不完全燃焼、ガスもれを未然に防ぐ装置ではありません。火災または不完全燃焼、ガスもれなどによる損害については責任を負いかねます。

この取扱説明書では本品を「警報器」、都市ガスを「ガス」、一酸化炭素を「CO」と表記しています。

TOKYO GAS　共通お問い合わせ先

0570-002211　※弊社お客さまセンターへ転送されます。

● 日立、群馬、熊谷、宇都宮、甲府の各エリアのお客さま、およびPHS等共通お問い合わせ先をご利用できない場合は、下記へお問い合わせください。

ガスご使用場所		お問い合わせ先
茨城県	龍ヶ崎・牛久・つくば・取手市, 利根・阿見町	0297 (62) 8111
	日立市	0294 (22) 4131
栃木県	宇都宮・真岡市, 上三川・芳賀・高根沢町	028 (634) 1911
群馬県	高崎・前橋・藤岡市	027 (322) 2523
埼玉県	さいたま・川口・戸田・蕨・上尾・蓮田・久喜・白岡市, 伊奈町	048 (651) 1131
	所沢市	042 (524) 2111
	朝霞・和光・新座市	03 (5394) 7700
	草加・八潮・三郷市	03 (3603) 0361
	熊谷・行田・鴻巣・深谷市	048 (522) 5171
千葉県	千葉・四街道・八街・印西・八千代・佐倉・白井市	043 (242) 6121
	木更津・君津・袖ケ浦・富津市	0438 (23) 1245
東京都	千代田・中央・港・品川・大田区	03 (5722) 0111
	新宿・目黒・渋谷・中野区	03 (5722) 3111
	文京・台東・墨田・江東・荒川区	03 (3842) 0111
	世田谷区, 調布・狛江市	03 (3426) 1111
	杉並区	03 (3396) 1111
	豊島・北・板橋・練馬区	03 (5394) 7700
	足立・葛飾・江戸川区	03 (3603) 0361
	八王子市	042 (645) 0511
	武蔵野・三鷹市	0422 (54) 0111
	町田市	042 (742) 6721
	立川・東村山・小平・国立・多摩・稲城・日野・昭島 国分寺・小金井・府中・東大和市	042 (524) 2111
	西東京・清瀬・東久留米市	042 (463) 0111
神奈川県	川崎市	044 (245) 2211
	横浜市	045 (948) 1100
	大和・相模原・座間・海老名・綾瀬市	042 (742) 6721
	横須賀・三浦市	046 (823) 1570
	逗子・鎌倉・藤沢市, 葉山町	0466 (26) 0111
	茅ヶ崎・平塚・南足柄市, 寒川・大磯・中井・開成町	0463 (22) 2616

● インターネットでのお問い合わせ・カタログのご請求等は、下記までお願いいたします。
「ご家庭のお客さま向けホームページ」　http://home.tokyo-gas.co.jp

東京ガス山梨	
甲府・中央市, 昭和町,甲斐市	055 (253) 1341

■ ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、上記のお問い合わせ先、または販売店にお願いします。

販売店名

製造者　矢崎エナジーシステム株式会社
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地　☎053(925)4511

■ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。(平成24年10月現在)

R100　2013.03　766831-6 330

取扱説明書 | YS-K804C-N | 100727100074 | | | 01

もくじ

■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ　頁

■ 1. 危険・警告・注意・表示等の基準 1
■ 2. 対象ガス及び仕様 2
■ 3. 各部の名称と働き 3
■ 4. 連動機器との接続 4

■ご使用になる皆さまへ

■ 5. 主な特長 5
■ 6. ご使用上の注意 7
■ 7. 日常点検 10
■ 8. 警報ランプと音声警報音 11
■ 9. 赤(ガス警報)ランプまたは黄(CO警報)ランプが点滅している場合の処置 12
■10.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプ点滅) 13
■11.「ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプ点滅) 14
■12.「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプ点灯) 16
■13.「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報している場合の処置(黄(CO警報)ランプ点灯) 17
■14.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプの点滅と黄(CO警報)ランプの点灯) 19
■15. 交互にガス警報とCO警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの同時点灯) 20
■16.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプの点滅、赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの点灯) 22
■17. 緑(電源)ランプが速い点滅をしている場合の処置 23
■18. 警報器を取付けている部屋等で噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い 24
■19. 警報器のお手入れ方法 27
■20. 警報器の取外し・取付け方法 28
■21. アフターサービス 29

もくじ

■施工される方へ　頁

■22. 施工される方へのお願い 30
■23. 取付位置の確認 31
■24. 取付方法 33
■25. 警報時の外部機器の動作 37
■26. 取付け後の点検(お客さま立会いのもと実施) 38
■27. お客さまへのご説明内容 44
■28. お客さまへの周知事項 44

■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

■ 1.危険・警告・注意・表示等の基準

警報器を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな絵表示をしており、その表示と意味は次のとおりです。本文をお読みになる前にご確認ください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
	一般的な禁止
	火気厳禁
	ぬれ手禁止
	水ぬれ禁止
	触れるな
	分解禁止
	必ず行う

■ 2.対象ガス及び仕様

項目		仕様		
火災警報機能	種別	定温式住宅用火災警報器・ガス漏れ警報器		
	鑑定型式番号	鑑住第24～6～1号		
	作動原理	熱検知式(サーミスタ方式)		
	作動温度	約65℃		
	火災連動入出力	監視時 DC30V以下　警報時 DC1.2V以下@100mA 出力遅延時間0秒		
ガス・CO警報機能	対象ガス	都市ガス (空気より軽い12A・13Aガス用)	不完全燃焼排気ガス中のCO	
	警報ガス濃度	ガス注意報 ※爆発下限界濃度の約1／100以上	CO注意報　CO濃度 50～300ppm	
		ガス警報　爆発下限界濃度の1／4以下	CO警報　CO濃度 550ppm以下	
	検知原理	半導体式		
	警報方式	ガス注意報　赤(ガス警報)ランプ点滅 (自動復帰式)	CO注意報　黄(CO警報)ランプ点滅 約5分後危険と判断し、音声合成音 (自動復帰式)	
		ガス警報　赤(ガス警報)ランプ点灯 音声合成音 (自動復帰式)	CO警報　黄(CO警報)ランプ点灯 音声合成音 (自動復帰式)	
	応答時間	60秒以内	CO注意報　10分以内 CO警報　5分以内	
	外部出力信号	監視時　DC6V　電源OFF時　0V　故障時　0V		
		警報時　DC12V	警報時　DC18V	
		発信標準遅延時間 0秒		
	付属回路	通電初期警報防止用約1分間タイマー付		
共通仕様	付属回路	自動試験機能付		
	警報音量	80dB／m以上		
	電源	AC100V　50／60Hz		
	消費電力	監視時　約0.7W　警報時　約1.1W		
	使用温度範囲	0℃～＋40℃(結露しないこと)		
	寸法・質量	φ120×34.5mm　約165g		
	取付方法	取付ベース(別売品) 回転引掛式		
	付属品	取扱説明書、保証書		
	ケース材質	PC樹脂(自己消火性)　ABS樹脂(自己消火性)		

※爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

⚠注意

●この警報器は都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)専用の警報器です。
●都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)供給区域外ではお使いにならないでください。

3.各部の名称と働き

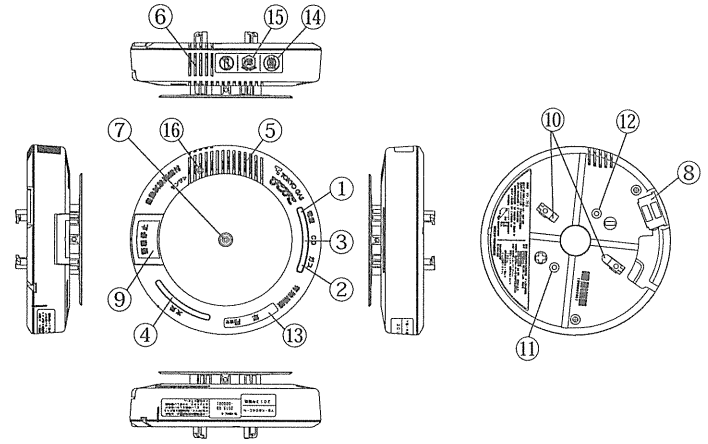

①緑(電源)ランプ
・電源を入れてから約1分間、緑(電源)ランプが点滅します。
(警報器の安定時間)
・通常は緑(電源)ランプが点灯しています。

②赤(ガス警報)ランプ
・ガスを検知すると赤(ガス警報)ランプが点滅します。
・ガス濃度が規定値以上になると、赤(ガス警報)ランプが点灯します。
※点灯時は15ページを参照ください。

③黄(CO警報)ランプ
・COを検知すると、黄(CO警報)ランプが点滅します。
・CO濃度が規定値以上になると、黄(CO警報)ランプが点灯します。
※点灯時は17ページを参照ください。

④赤(火災警報)ランプ
・火災による熱が規定値以上になると、赤(火災警報)ランプが点滅します。
※点滅時は13ページを参照ください。
・連動している別の警報器から火災連動信号が入力されると赤(火災警報)ランプが点滅します。
※点滅時は、14ページを参照ください。

⑤警報スピーカー
・ガス警報時には「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報します。
※詳細は15ページを参照ください。
・CO警報時には「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報します。
※詳細は17ページを参照ください。
・火災警報時には「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」と警報します。
※詳細は13ページを参照ください。
・火災警報が2分間継続すると「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報します。
※詳細は13ページを参照ください。

⑥ガス検知部(ガス・CO感知)

⑦火災検知部(熱感知)

⑧外部出力コネクターカバー

⑨警報停止スイッチ
・スイッチを押すことにより、点検や警報停止ができます。
※詳細は11～15、19、20、22、23、42ページを参照ください。

⑩電源端子

⑪ガス・CO警報外部出力端子⊕

⑫ガス・CO警報外部出力端子⊖

⑬有効期限シール

⑭検査合格証
・日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。

⑮鑑定合格証票
・日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示します。

⑯ガス検知部点検口
・ガス・CO警報点検時にガス採取器によりガスライターまたはガスコンロから採取したガスを注入します。

－ランプのつきかたについて－
取扱説明書中のランプの点灯、点滅、速い点滅は次のように動作します。

点灯	連続して点灯	
点滅	点灯と消灯の繰り返し(0.5 秒周期)	点滅周期
速い点滅	点灯と消灯の繰り返し(0.25 秒周期)	点滅周期

4.連動機器との接続

ガス・CO警報連動機器との接続

●戸外ブザーや住宅情報盤あるいは集中監視盤などを接続して、離れた場所に警報することもできます。ただし、戸外ブザーや住宅情報盤は専用品(別売品)をご使用ください。
●マイコンメーターに接続しますと、警報した時、自動的にマイコンメーターが作動してガスを止めます。ただし別売りの部品(警報器アダプター)が必要になります。

火災警報連動機器との接続

●別の部屋に設置された住宅用火災警報器と接続して相互連動することもできます。
接続する場合は、販売店または最寄りの東京ガスにご相談ください。
●住宅情報盤などを接続して、離れた場所に警報することもできます。ただし、専用品(別売品)をご使用ください。

5.主な特長

ガス・CO警報機能

●ガスがもれた場合 警報器周囲のガス濃度が規定値以上になると、右のように2段階に分けて作動します。	ガス注意報 赤(ガス警報)ランプの点滅 	ガス警報 赤(ガス警報)ランプ点灯とガス警報音 「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」(音声合成音) 
●COが発生した場合 警報器周囲のCO濃度が規定値以上になると、2段階に分けて作動します。	CO注意報 黄(CO警報)ランプの点滅  COが低濃度の場合でも約5分間継続して検知した時は黄(CO警報)ランプ点滅のままで警報音にてお知らせします。	CO警報 黄(CO警報)ランプ点灯とCO警報音 「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」(音声合成音) 
●ガスがもれて同時にCOが発生した場合	赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプ点灯と交互に警報音 「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」 「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」(音声合成音) 	

火災警報機能

●火災による熱が発生した場合 警報器周囲の温度が約65℃以上になると右のように作動します。	赤(火災警報)ランプ点滅と火災警報音 「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」(音声合成音) 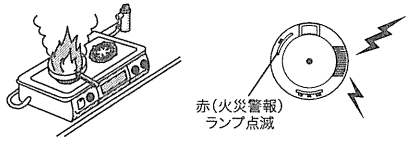
●火災警報が2分継続した場合	赤(火災警報)ランプ点滅のまま警報音 「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」 (音声合成音) 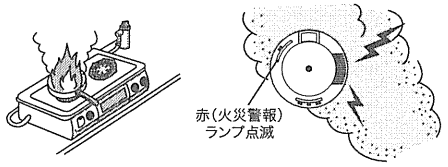

6.ご使用上の注意

⚠危険

●浴室では使用できません。	禁止 

⚠警告

●警報器は絶対に分解や改造をしないでください。また、警報器を落下させたり衝撃を与えるような取扱いはしないでください。故障の原因となります。	分解禁止
●警報器中央部の熱感知部にはさわらないでください。火災を感知しなくなる恐れがあります。	触れるな 
●警報器は常に通電されていることを確認し、取付ベースから警報器を取外さないでください。火災、ガスもれ、COが発生しても警報しません。	禁止 
●ガス検知部は絶対にふさがないでください。ガスもれまたはCOを検知しなくなります。	禁止 

⚠注意

●警報器は取付位置を移動させないでください。また、警報器の前に物を置いたり、取付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。 警報器の位置を変える必要が生じた場合は、販売店または最寄りの東京ガスに依頼してください。	移動禁止 
●ぬれた手で警報器、取付ベースにさわらないでください。感電する恐れがあります。	ぬれた手でさわらない

⚠注意

●本機には故障診断回路が搭載されており、電気的に正常稼動を確認した場合に緑(電源)ランプが点灯し、故障を感知すると速い点滅に変わります(23ページ参照)。緑(電源)ランプが速い点滅をしている場合は販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。
日頃から緑(電源)ランプの点灯を確認し警報器の正常稼動をご確認ください。
●警報器の有効期限を過ぎていないか、確認してください。警報器本体に有効期限シールが貼ってあります。有効期限はお取付けの5年後です。期限を過ぎたものは規定のガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがあります。
●本機には有効期限切れをお知らせする機能があります。期限切れの場合、警報停止スイッチを5秒以上押すと「ピッピッ」のあとに「取付け後5年経過しています」とお知らせします。電源を再投入した際にも期限切れであれば、60秒後にこの音声でお知らせします。
※販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。

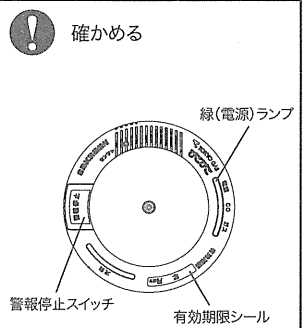

⚠注意

●この警報器は、お取付けいただいた場所近くでガスもれやCOが発生した場合には警報によりお知らせしますが、他の部屋などで発生したガスもれやCOでは警報しないことがあります。
●この警報器は熱を感知して警報するものです。火災の防止装置ではありません。
●警報器を取付けていない部屋は、火災の監視はできません。
●屋外用ではありませんので、屋外では使用できません。
●警報器の近くでラジオ等を使用されると、ノイズ(雑音)が増える場合があります。この場合は、警報器から少し距離を離してご使用ください。
●停電時は作動しません。また、はじめてお使いの場合や、停電後は電源を通じてから約1分間は作動しません。なお約1分後に赤(ガス警報)ランプが点滅する場合がありますが、しばらくすると緑(電源)ランプ点灯のみに変わります。
●警報器は多少温かくなりますが、異常ではありません(通電によりセンサー部を加熱して使用するため)。
●大鍋で湯を沸かす際、点火初期時にCOが発生し、CO警報する場合がありますので、換気扇を回して使用してください。

緑(電源)ランプが消灯している場合の原因と処置

原　因	処　置
●停電 ●電源ブレーカーが切れている ●警報器の故障	 ●ブレーカーを入れる ●販売店に連絡する

火災・ガスもれ・不完全燃焼(CO)以外で警報する場合

お願い

火災による熱の発生がなくても、次のような場合に警報することがありますが、警報器周辺の温度が下がれば警報は止まりますので警報器は取外さないでください。

- ●調理中の熱がこもった場合。
- ●エアコン等の空調機器の熱が直接警報器に当たった場合。

ガスもれや不完全燃焼のCOがなくても、次のような場合に警報することがありますが、しばらくすると警報は止まりますので警報器は取外さないでください。

- ●スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどが直接警報器にかかった場合。
- ●濃厚なたばこの煙を警報器に吹きかけた場合。
- ●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用した場合。
  また、アルコール類やくん煙式の殺虫剤が高濃度になった場合。
- ●警報器の電源電圧が通常の電圧範囲外の場合。
  通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。
- ●石油ストーブを点火した場合や、長時間換気せずに使用した場合。
- ●芳香剤・香油(アロマオイル)等の濃いガスがかかった場合。
- ●線香の濃い煙がかかった場合。
- ●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用した場合。
- ●長時間部屋が閉め切られていた場合。
- ●焼き魚の煙等がかかった場合。
- ●お酒、みりんや酢等の調味料成分を含んだ蒸気が大量にかかった場合。
- ●この他にも、可燃性の成分が作用した場合。

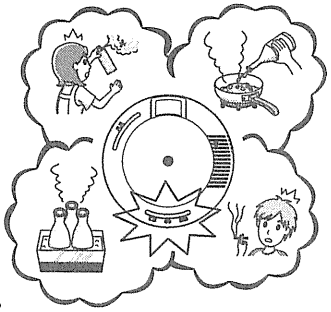

※長い間、閉め切られていたお部屋に設置されている場合、建材等から発生する成分等の作用により警報しやすくなることがあります。

以下の場合は、ガス漏れやCOで警報しており誤報ではありません。

- ●湯沸器を使用中、換気が十分でなかった場合。
- ●ガスコンロの着火ミスがあった場合。
- ●自動車の排気ガスが室内にこもった場合。
- ●炭火や練炭を使用した場合。

下記の処置をすることにより警報は止まりますので警報器は取外さないでください。

このような場合は、ドアや窓を開けて、しばらく換気を続けると、警報は止まります。
ドアや窓を開けて換気してください。

開ける



■ 7.日常点検

日常、警報器の緑(電源)ランプが点灯していることを確認してください。
本機は故障診断回路が働いており、電気的に正常稼動を確認した場合に緑(電源)ランプが点灯する仕組みになっています。

緑(電源)ランプが速い点滅をしている場合は、警報器の故障が考えられますので販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。



－緑(電源)ランプのつきかた－

点灯	正常
速い点滅	故障

⚠警告

- ●点検時に踏み台を使う場合は、転倒してけがをする恐れがあります。必ず安定した台に乗って行ってください。

お願い

- ●作動点検をご希望の場合には有償にて、リースをご利用の場合は通常範囲内の場合(注)であれば無償にて点検いたします。お買い求めの販売店または東京ガスにご連絡ください。

  (注)ひん繁な回数、多くの個数、他の設備点検にともなう場合など有償となる場合もあります。

8.警報ランプと音声警報音

警報動作一覧

警報ランプの記号は、○は点滅 ✲は点灯を示します。

警報状態				警報ランプ				警報音	警報の停止	頁
	火災	ガス	CO	A	B	C	D		警報停止スイッチによる	
予備検知		○			○				—	12
			○			○			—	12
単一検知	○			○				ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(自発) 注)	可	13
	○			○				ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が作動しました 確認してください(他発)	可	14
		○			✲			ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか ※1	可	15
			○			○		ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください ※2	可	12
						✲			不可	17
複合検知	○	○		○	✲			ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(火災警報優先) 注)	可	13
	○		○	○		○		ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(火災警報優先) 注)	可	19
						✲				
		○	○		✲	✲		※1と※2を交互に発声	※1のみ可	20
	○	○	○	○	✲	○		ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(火災警報優先) 注)	可	22
						✲				
異常							○ 速い点滅	ピッピッピッ 故障です(1分毎) 故障です 販売店に連絡してください(10分毎)	可	23

注) 火災警報が2分継続した場合、警報音は
「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」から
「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」に変わります。

・警報ランプはそれぞれ独立して点滅または点灯します。
・異常時は緑(電源)ランプが速く点滅します。
詳細は23ページを参照ください。
・火災とCOもしくは火災とガスを同時に検知した場合、警報音は火災警報を優先しています。

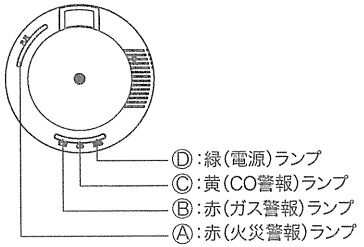

9.赤(ガス警報)ランプまたは黄(CO警報)ランプが点滅している場合の処置

●赤(ガス警報)ランプが点滅している場合、ガス注意報を意味しています。
また、黄(CO警報)ランプが点滅している場合、CO注意報を意味しています。
次の処置をしてください。

ドアや窓を開けて換気してください。
室内の空気が汚れた場合にも、
赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)
ランプが点滅する場合があります。



・外部機器と連動している場合、外部機器は作動しません。
・黄(CO警報)ランプの点滅が約5分間継続すると、「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報します。
この時、警報停止スイッチを押せば、約5分間警報が停止します。
5分間経過してもCO濃度が規定値以上であれば再び警報します。
再び警報した場合は、警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

10.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプ点滅)

⚠危険

●消火が不可能なときは避難してください。

避難する

●火事の場合、次の処置をしてください。

1.火元を確認してください。

確認する



2. 必要な消火手段をとってください。

連絡する
消火する

●119番への通報
●初期消火



閉める

天ぷら油から炎が出ている場合は、ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。



※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

火災以外の熱で警報器が作動した場合の注意

●火災以外の熱などで火災警報している場合は、赤(ガス警報)ランプの点灯もしくは、点滅の有無を確認してください。 — 確認する

●赤(ガス警報)ランプが点灯または点滅している場合は、12、15、20、22ページの処置を行ってください。 — 処置する

●黄(CO警報)ランプが点灯または点滅している場合は、12、17、19、20、22ページの処置を行ってください。 — 処置する

・火災警報が2分継続した場合、警報音は「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」から「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」に変わります。
・警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災警報)ランプが消灯し警報が停止します。5分間経過しても周囲温度が規定値以上であれば再び警報します。
・警報器周囲の温度が規定値以下になった場合、警報は止まり、赤(火災警報)ランプが消灯し、緑(電源)ランプのみの点灯となります。

11.「ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプ点滅)

⚠危険

●消火が不可能なときは避難してください。

避難する

●火事の場合、次の処置をしてください。

1.別の部屋の火元を確認してください。

確認する

2. 必要な消火手段をとってください。

連絡する
消火する

●119番への通報
●初期消火



閉める

天ぷら油から炎が出ている場合は、ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。



※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

火災以外の熱で警報器が作動した場合の注意

●火災以外の熱などで火災警報している場合は、赤(ガス警報)ランプの点灯もしくは、点滅の有無を確認してください。 — 確認する

●赤(ガス警報)ランプが点灯または点滅している場合は、12、15、20、22ページの処置を行ってください。 — 処置する

●黄(CO警報)ランプが点灯または点滅している場合は、12、17、19、20、22ページの処置を行ってください。 — 処置する

・ガス警報またはCO警報と同時に別の火災警報器の火災警報が発生したときは、それぞれ交互に警報します。
・警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災警報)ランプが消灯し警報が停止します。ただし、警報器の周囲温度が規定値以上になると、警報停止を解除し即時に火災警報します。また、5分間経過しても連動元警報器の周囲温度が規定値以上であれば再び警報します。
・連動元警報器が警報を停止すれば、警報は止まり、赤(火災警報)ランプが消灯し、緑(電源)ランプのみの点灯となります。ただし、警報器周囲の温度が規定値以上になると、警報停止を解除し即時に火災警報します。

12.「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプ点灯)

部屋にいた場合で、警報したとき

⚠危険 火花などによる爆発の恐れがあります。
警報している間は、次のことは絶対しないでください。

マッチやライターなど火気は使用しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯その他の電気製品のスイッチを入れたり、切ったりしないでください。



警報器は取外さないでください。

●次の処置をしてください。

1. ドアや窓を開けて換気してください。



2. ガス栓、器具栓を閉めてください。



3. 警報が停止しなければ、販売店または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

●たびたび警報する場合は、ガス機器の点検を受けてください。

4. ガス濃度が規定値以下になれば警報は自動的に停止しますので、停止後にガスもれの原因を点検してください。
ガスもれの原因として、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

・警報停止スイッチを押すと、約５分間警報が停止します。
5分間経過してもガス濃度が規定値以上であれば再び警報します。
再び警報した場合は警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

⚠危険

●もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアを開ける、メーターガス栓を閉めるなどし、警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

●次の処置をしてください。

1. 部屋に入らずに、室外からドアや窓を開けられる場合は、開け放して換気してください。



2. ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。



3. 警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

13.「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報している場合の処置(黄(CO警報)ランプ点灯)

部屋にいた場合で、警報したとき

⚠危険

●警報していた場合、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
●換気をせずにガス機器を使用しつづけると、CO濃度が上昇し短時間で生命が危険な状態になる恐れがあります。

●次の処置をしてください。

1. ドアや窓を開けて換気してください。

開ける



2. ガス機器の使用を止めてください。

止める



3. 警報が停止しなければ、販売店または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

連絡する

●たびたび警報する場合は、ガス機器の点検を受けてください。
●ガス機器以外の燃焼機器が原因で警報する場合もありますのでこれらの機器も点検を受けてください。

・黄(CO警報)ランプが点灯している場合は、警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

⚠危険

●CO濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアや窓を開ける、メーターガス栓を閉めるなどし、警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

すぐの入室禁止



●次の処置をしてください。

1. 部屋に入らずに、室外からドアや窓を開けられる場合は、開け放して換気してください。

外から開ける

2. ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。

閉める



3. 警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

閉める

※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

14.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火□□□ 火□□□」□警報してい□□□□□□□火災警報□□□□□□□□□警報□□□□□□

⚠危険

●消火が不可能なときは避難してください。

避難する

●火事の場合、次の処置をしてください。

1.火元を確認してください。

確認する



2. 必要な消火手段をとってください。

連絡する
消火する

●119番への通報
●初期消火



閉める



天ぷら油から炎が出ている場合は、ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。

※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。
・火災警報している場合は、警報音は火災警報が優先されます。
・火災警報とCO警報が同時に起こった場合、警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災警報)ランプが消灯し、火災警報が停止します。(このときCO警報の音声に切り替わります)
・火災警報が2分継続した場合、警報音は「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」から「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」に変わります。

15.交互にガス警報とCO警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの同時点灯)

部屋にいた場合で、警報したとき

⚠危険 火花などによる爆発またはCO中毒を起こす恐れがあります。警報している間は、次のことは絶対にしないでください。

マッチやライターなど火気は使用しないでください。

火気禁止

換気扇、電灯、蛍光灯その他の電気製品のスイッチを入れたり切ったりしないでください。

禁止



警報器を取外さないでください。

禁止

●次の処置をしてください。

1. ドアや窓を開けて換気してください。

開ける



2. ガス機器の使用を止めてください。ガス栓、器具栓を閉めてください。

閉める

3. 警報が停止しなければ、販売店または最寄りの東京ガスへご連絡ください。

連絡する

●たびたび警報する場合は、ガス機器の点検を受けてください。

4. もれたガスやCO濃度が規定値以下になれば警報は自動的に停止しますので、停止後に警報の原因を点検してください。ガスもれの原因として、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

調べる

※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。
・ガス警報のみ、警報停止スイッチを押すと、約5分間警報が停止します。
(CO警報は停止しません)
5分間経過してもガス濃度が規定値以上であれば再び警報します。
再び警報した場合は警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

⚠危険

●もれたガスの濃度が濃くなっている場合または、CO濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアや窓を開ける、メーターガス栓を閉めるなどし、警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

●次の処置をしてください。

1. 部屋に入らずに、室外からドアや窓を開けられる場合は、開け放して換気してください。

2. ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。



3. 警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

16.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプの点滅、赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの点灯)

⚠危険

●消火が不可能なときは避難してください。

避難する

●火事の場合、次の処置をしてください。

1.火元を確認してください。

確認する



2. 必要な消火手段をとってください。

連絡する
消火する

●119番への通報
●初期消火

閉める

天ぷら油から炎が出ている場合は、ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。



※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

・火災、CO、ガスを同時に検知した場合、警報音は火災警報が優先されます。
・火災警報、CO警報、ガス警報が同時に起こった場合、警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災警報)ランプが消灯し、火災警報が停止します。(このときCO警報の音声に切り替わります)
5分間経過しても周囲温度が規定値以上であれば再び火災警報します。(再停止可能)
・火災警報が2分継続した場合、警報音は「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」から「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」に変わります。

17.緑(電源)ランプが速い点滅をしている場合の処置

●緑(電源)ランプが速い点滅を示し、1分毎に「ピッピッピッ 故障です」を1回、または10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」とお知らせしている場合、警報器の故障が考えられます。早めに販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。

緑(電源)ランプ	
警報音	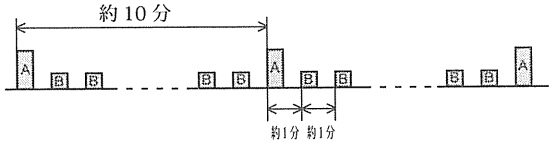 警報音A:「故障です 販売店に連絡してください」 警報音B:「ピッピッピッ 故障です」

〈故障音を停止したい場合〉

警報停止スイッチを約1秒間押してください。
警報が停止します。(再鳴動しません)

※緑(電源)ランプの速い点滅は継続します。

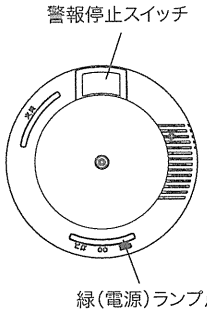

18.警報器を取付けている部屋等で噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い

●警報器が噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報する場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器の作動を防ぐのに効果があります。

1. 天井面がペンキ塗装等の場合には、下記の手順で処置してください。

用意していただくもの



ポリ袋
- ポリプロピレン(PPまたは>PP<表示)が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。
- 大きさは、35cm×35cm程度が適当です。

輪ゴム6本

①ポリ袋を輪ゴムで警報器の取付ベース部分を止めてください。輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっかりと止めてください。
②ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、輪ゴムで止めたポリ袋の上から取付ベースにそって、ポリ袋を1周巻きつけて、輪ゴム等(3本程度)で止めてください。
※接着テープを剥がすことにより、天井面を傷める恐れのある場合。

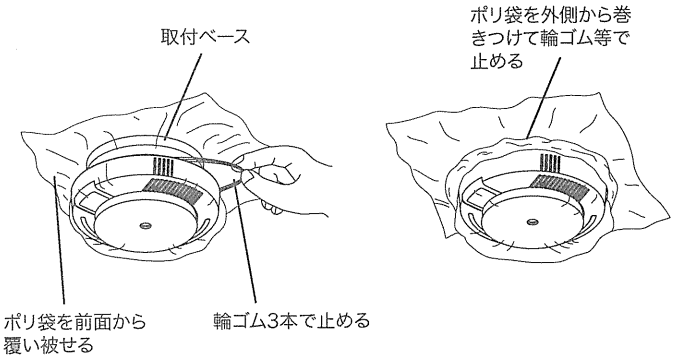

2. 24ページ の方法で処置できない場合は、下記の手順で処置してください。

用意していただくもの



ポリ袋
- ポリプロピレン(PPまたは>PP<表示)が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。
- 大きさは、35cm×35cm程度が適当です。

輪ゴム3本

接着テープ
天井面の状況に応じた接着テープ

①ポリ袋を輪ゴムで警報器の取付ベース部分を止めてください。輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっかりと止めてください。
②ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、ポリ袋の端を接着テープで天井面に貼付けてください。要所をテープで仮止めしてから、周囲を貼ってください。ただし、天井面等の状況により貼付けできない場合は輪ゴムで止めておくだけでも一定の効果はあります。
- ポリ袋がしわになっている部分に特に注意し、ポリ袋と天井面の間に隙間ができないようにしてください。
- 接着テープは天井面の状況に応じて、接着しやすく、また剥がすときに天井面等を傷めないテープを使用してください。

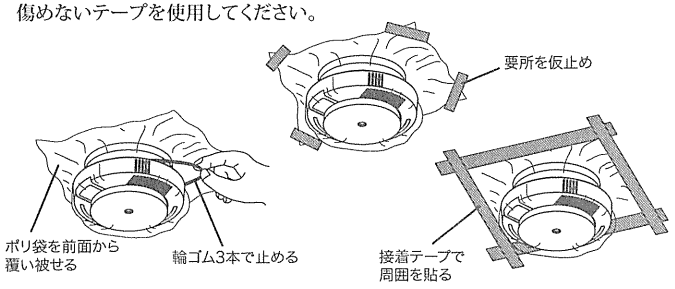

⚠警告

●噴霧が終わり、換気した後、忘れずにポリ袋を取り除いてください。

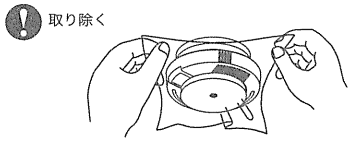

⚠警告

●警報器は取外さないでください。
※警報器の信号が外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続されている場合は、警報器を取付ベースから取外したりすると、外部機器で警報(故障表示)する場合があります。

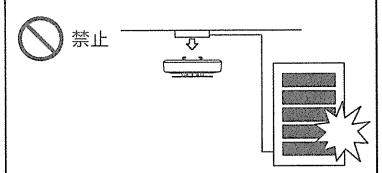

⚠注意

●警報器へのポリ袋の取付け、取外しは高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台などをお使いの上、転落、転倒、落下に十分注意して行ってください。



●天井取付型警報器は、警報器を左(反時計方向)に回すとベースから外れ、落下する恐れがあります。

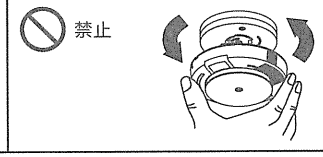

お願い

●警報器への影響を少なくするため、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使用ください。また、警報器の真下での噴霧は避けてください。
●ポリ袋で覆っても次のような場合は警報器が発報することがあります。事前に住宅管理者やご近所の方に殺虫剤の使用を、連絡しておいてください。
- ポリ袋と天井面の間に隙間がある場合。また、ポリ袋に破れや穴がある場合。
- 部屋の広さに比べて極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用された場合。
- 警報器をポリ袋で覆う前に石油系溶剤、アルコール類などを使用されていた場合。(ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められるため)
- 経年変化によりガス検知部が敏感になっている場合。

19.警報器のお手入れ方法

1. 警報器を取外してください。
2. 警報器及び取付け部付近の天井面の汚れをふき取ってください。
3. お手入れが終わりましたら警報器を取付けてください。



⚠注意

●警報器の信号が外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続されている場合は、警報器を取付ベースから取外すと、外部機器で警報(故障表示)する場合があります。

お願い

●お手入れをされる場合は、布を水または石けん水に浸し、よく絞ってから汚れをふき取ってください。
この時に、取付ベース側の電源接続部はぬらさないでください。

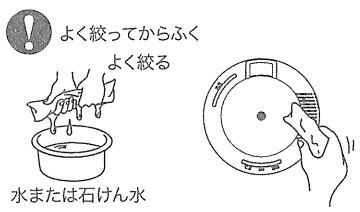

●お手入れのとき、警報器の内部に水が浸入しないように注意してください。



●警報器のお手入れには中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー及びアルコールは使わないでください。
中性洗剤等を使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤(ガス警報)ランプが点滅したり、警報が止まらないことがあります。



20.警報器の取外し・取付け方法

〈取外しかた〉
警報器を左方向(反時計方向)に回し、止まったところで下に引いて外してください。

〈取付けかた〉
1. 警報器を取付ベースに差し込み、右方向(時計方向)に回して取付けてください。

警報器の動作
緑(電源)ランプが点滅します。

2. 約1分間お待ちください。

警報器の動作
約1分間は緑(電源)ランプが点滅しています。
この間にガスがかかっても本体は作動しません。
⇩
約1分後に全てのランプが点灯した後「正常です」と鳴り、緑(電源)ランプが点滅から点灯に変わり、監視状態に入ります。

〈有効期限が過ぎている場合〉
警報器に電源を供給してから1分後に「取付け後5年経過しています」と鳴ります。(このとき「正常です」は鳴りません)

緑(電源)ランプの速い点滅が止まらない場合は、警報器の故障が考えられますので販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。

赤(ガス警報)ランプが点滅する場合がありますが、しばらくすると消灯します。

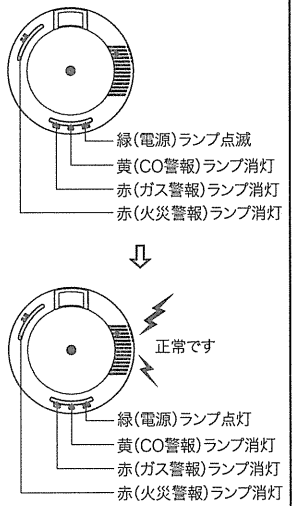

⚠警告

●警報器の取付け、取外し時には、警報器を落とさないよう注意してください。
センサーの断線等で正常に作動しない恐れがあります。
●警報器中央部の熱感知部に触れないようにしてください。
センサー破壊などで正常に作動しない恐れがあります。
●警報器の取付け、取外しは高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台などをお使いの上、転落、転倒、落下に十分注意して行ってください。
●警報器の信号が外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続されている場合は、警報器を取付ベースから取外すと、外部機器で警報(故障表示)する場合があります。

21.アフターサービス

お　願　い

●この警報器は、5年間の無償保証つきです。この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には無償でお取替えいたします。ただし、保証書裏面記載の保証の適用除外の項目に該当する場合はこの限りではありません。保証書をご参照ください。
●この警報器の有効期限は、お取付後5年間です。有効期限とは警報器の所定の性能を維持できる期限であり、5年を経過したものは、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取替えください。
●保証書に取付け年月および販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お取付け時にご確認ください。
●保証を受けられる場合は保証書のご提示が必要です。保証書は大切に保管してください。
●アフターサービスについて、ご不明な点がありましたらお買い求めの販売店または東京ガスにご連絡ください。
●作動点検をご希望の場合には有償にて、リースをご利用の場合は通常範囲内の場合(注)であれば無償にて点検いたします。お買い求めの販売店または東京ガスにご連絡ください。
(注)ひん繁な回数、多くの個数、他の設備点検にともなう場合など有償となる場合もあります。
●お引越しの場合の取り扱い
①リース品
リース品は転居先に持っていかないでください。リース料金は、ガスメーター閉栓(ガス料金の最終検針)の月までご請求し、次月以降請求することはありません。ただし、一括リース契約の場合は除きます。
リース警報器は原則として、東京ガスまたは指定の販売店が、ガスメーター閉栓時に取り外させていただきます。なお、家主さんが契約されている場合は、家主さんにご相談ください。
②現金またはカード払いなどによるお買上げ品
お客さまご自身が東京ガス供給エリアの新住所にお持ちいただいた場合は、お買い求めの販売店または東京ガスまでご連絡ください。
無償で再設置のうえ、新住所での設置先登録をさせていただきます。

警報器の登録

この警報器はコンピューターに登録させていただきます。
●この警報器の設置情報(取付年月日、お客さま番号、機器名、設置場所等)は、販売店を通じ東京ガスのコンピューターに登録させていただきます。登録済みの警報器には有効期限(取替予定年月)を記入したラベルを貼付していますので、ご確認ください。また有効期限(取替予定年月)の記入のないラベルは未登録の場合がありますので、お買い求めの販売店または最寄りの東京ガスにご連絡ください。(ラベルをはがしたりすることはお避けください。)
登録された警報器の有効期限到来時に、東京ガスまたは指定の販売店より期限切れをお知らせしますので、ぜひ新しいものとお取り替えください。なお、お客さまが転居された場合など、期限切れのお知らせができないこともあります。
●警報器の有効期限到来時には、東京ガスからのダイレクトメール送付、または販売店からの電話等により、その事実をお知らせします。

個人情報保護法に関する東京ガスの対応について

●警報器に関するお客さまの個人情報は、上記の有効期限経過のお知らせを行うほか製品の品質向上のための修理点検記録収集やアフターサービス全般のために使用し、それ以外の目的に使用することはございません。
●東京ガスは上記を実施するためにお客さまの個人情報を協力企業(ライフバル各社、エネスタ・エネフィット、その他弊社製警報器取り扱い企業)と共同利用いたします。その場合、お客さまの個人情報を安全かつ適切に利用するよう努めます。
●お客さまが上記共同利用についてお認めにならない場合は、お手数ですがその旨をお申し出ください。

■施工される方へ

22.施工される方へのお願い

⚠警告

●本取扱説明書を熟読の上、指定された方法を遵守して取付けを行ってください。また、火災連動機能を使用する場合は、連動する機器の取扱説明書及び設置工事説明書に基づいて接続してください。	必ず行う
●警報器を設置する前に、警報器の種類、形式等が指定を受けたものであることを確認するとともに、設置場所の選定についてはお客さまとよく相談して決めてください。	必ず行う
●お客さまへ引き渡す際には、必ずお客さま立会いのもとで取扱説明書記載の自動初期点検を実施してください。 なお、作動不良の場合は交換してください。また外部機器と接続した場合は、外部機器の取扱説明書、設置工事説明書に基づいて作動点検をしてください。	必ず行う
●取付け・点検終了後に“27. お客さまへのご説明内容”“28. お客さまへの周知事項”をお客さまに説明してください。 ※詳細は44ページを参照ください。	必ず行う

⚠注意

●取付ける警報器が空気より軽い12A・13Aガス用(火災検知・CO警報機能付)であり、本体に異常のないことを確認してください。	必ず行う
●警報器には、落下等の強い衝撃を与えないように、取扱いには注意してください。	
●有効期限を本体に貼付けられた有効期限シールに、お取付日から5年後の西暦年月を記入してください。	必ず行う
●有効期限を経過して交換した警報器の廃棄処理について ・一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。 一般廃棄物として焼却処理した場合、有毒ガスが発生する恐れがある材料が本製品には含まれています。 ・決められた処理ルートがある場合は、それに従って処理してください。	必ず行う

23.取付位置の確認

●取付位置を決めるときには、次のことをよく確認してください。

⚠注意

●ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の室内に設置してください。	必ず行う
●ガスやCOが滞留しやすい位置で、緑(電源)ランプの確認がしやすい位置、容易に点検できる場所へ取付けてください。	必ず行う
●ガス、COを検知しようとするガス機器(一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合は、ガス栓)から水平距離8m以内にしてください。	必ず行う
●アルコール等で警報することがあるので、レンジフード内やレンジフード本体には取付けないでください。	禁止
●換気口等の空気の吹き出し口から1.5m以内には取付けないでください。 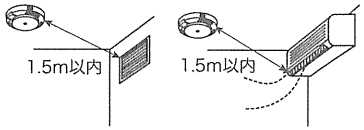	禁止

取付例

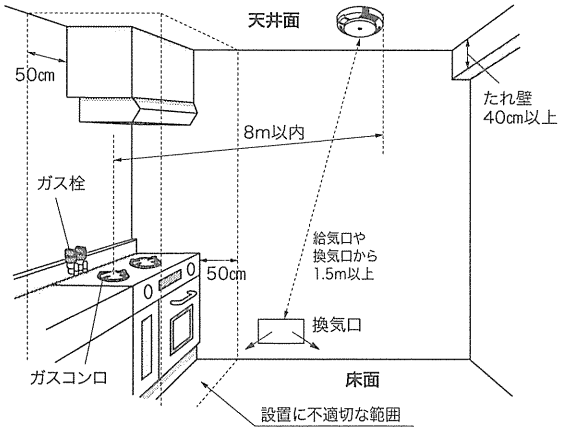

床面積は概ね30㎡以下(部屋が正方形なら対角線は約7.7m以下)
※取付け及び取付位置の移動は、販売店または最寄りの東京ガスにおまかせください。

⚠注意

次のような取付け方をされていますと、警報の遅れや誤報、故障などの原因になることがあります。

●換気扇、給気口、ドア付近など風通しのよいところ、すきま風の入るところ
●40cm以上のたれ壁で区切られているところ
●エアコン等の吹き出し口の近く

禁止 警報が遅れたり検知できないことがあります。



●燃焼器具などの排気、湯気、油煙及び調理用アルコール蒸気が直接かかるところ

禁止 センサーの寿命が短くなったり、誤報の原因になります。



●使用時しか電源を入れないところ(ビルなどの給湯室で、夜間電源を切るところ)

禁止 警報器としての機能を果たしません。



●カーテンウォールなどで仕切られるところ

禁止 警報が遅れます。



●振動、衝撃の激しいところ

禁止 センサー故障の原因になります。



●浴室内や水のかかる場所や水滴のつくところ

禁止 感電や電気的故障の原因になります。



●温度が0℃～40℃の範囲をこえるところ

禁止 警報器としての機能を果たしません。誤動作の原因になります。



●屋外

禁止 屋外用ではありません。

●照明器具等が発生する熱の影響を受けるところ

禁止



●食器棚などの上部

禁止



施工される方へ

24.取付方法

⚠注意

- 取付けには取付ベース(別売品)が必要です。
- 警報器の取付時には、警報器を落とさないよう注意してください。

センサーの断線等で正常に作動しない恐れがあります。

● 取付ベースの取付け



1. 本体からベースを取外し、カバー取付けネジをゆるめてベースカバーを外します。



2. ベースを付属の木ネジで天井に取付けます。

⚠注意

警報器の電気工事は専門の電気工事士に依頼してください。
一般の方が工事をすることはできません。



3. 結線完了後ベースカバーを取付けます。



4. 警報器本体をベースに合わせ、止まる位置まで右に回し確実に固定します。

⚠注意

警報器が確実に固定されているかどうかの確認のため
もう一度右に回してください。

必ず行う

施工される方へ

■配線方法

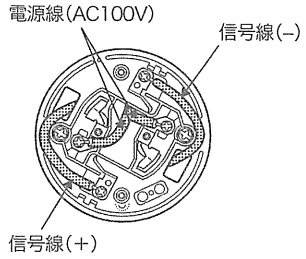

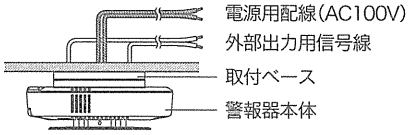



⚠注意

1. 金属管またはボックス内に電源用配線と外部出力用配線を同一配管される場合、外部出力用配線は600V絶縁電線で線径φ1.25以上のものをご使用ください。

2. 端子は内側が電源(AC100V)用、外側が外部出力用です。
誤配線しますと内部回路が破損しますのでご注意ください。
また電源用配線、ガス・CO警報外部出力用信号線共、極性がありますので、正しく接続してください。

3. 火災警報外部出力信号線(赤・灰)との接続
   - ベースのノックアウト部より外部出力用信号線を引出し、火災警報外部出力信号線(赤・灰)と接続してください。

■取付方法

適合ボックス

- JIS C 8340 アウトレットボックス
- JIS C 8340 コンクリートボックス

適合ボックスカバー

- JIS C 8340 丸孔カバー

取付け用部品

- ベース取付け用木ネジ 4× 30・2本

施工される方へ

外部機器と接続した場合の注意点

⚠注意

- 外部機器と接続した場合は、外部機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書に基づいて作動点検を実施してください。
- ガス・CO警報外部出力端子は有電圧出力ですので、外部機器と接続する場合は外部機器が有電圧出力を受けられる仕様であるか、また極性は間違いないか等注意してください。

● 火災信号を外部機器に接続する場合。

(1) 外部出力コネクターカバーを外し、本体裏面のリード線引出し部をラジオペンチ等を使用して、矢印の方向に折り曲げて切取ってください。

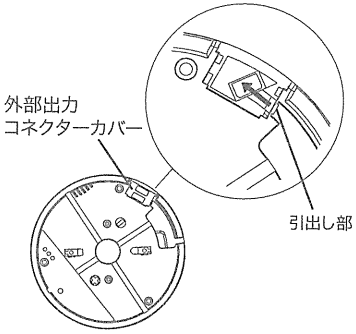

(2) 別売品の接続用リード線を本体のコネクターへしっかりと奥まで差し込んでください。

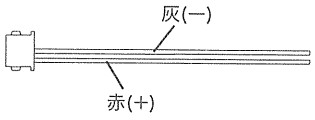

接続用リード線(B-SEN)

(3) カバーはケースに確実に取付けてください。

(4) 余剰のリード線は配線収納スペースに入れてください。



警報器アダプターを使用した場合の火災連動信号接続方法

⚠注意

- 警報器アダプター(別売品)が必要です。
- 警報器アダプターの取付説明書をよくお読みになり、取付け、配線、作動点検を実施してください。

● 火災連動信号を別の火災警報器に接続する場合。

(1) 外部出力コネクターカバーを外し、本体裏面のリード線引出部をラジオペンチ等を使用して、矢印の方向に折り曲げて切取ってください。



(2) 警報器アダプターの「火災連動信号入力コネクター」を警報器のコネクターへしっかりと奥まで差し込んでください。

〈警報器アダプターの外観〉

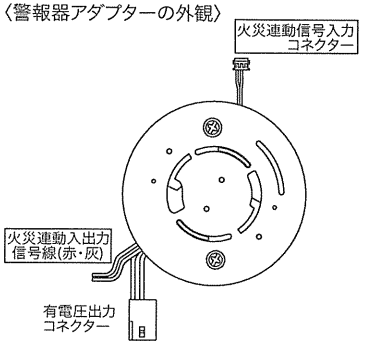

(3) 警報器のカバーはケースに確実に取付けてください。

(4) 余剰のリード線は配線収納スペースに入れてください。

(5) 警報器アダプターの「火災連動入出力信号線(赤・灰)」を別の火災警報器に接続してください。



25.警報時の外部機器の動作

上段　○:連動可能
×:連動不可能
△:警報器アダプター(YS-T60)が必要

下段　警報音が鳴り始めてから各機器が作動するまでの遅延時間です。
この遅延時間は連動機器によって異なります。

連動機器 ＼ 警報の種類 ＼ 外部出力信号 ＼ 外部出力線	警報時の動作	火災	ガス	CO	備　考
		連動出力ON	DC12V	DC18V	
		赤・灰線	端子		
戸外ブザー(SC-B30)	警報音が鳴ります	×	○	○	ガス・CO警報用
			約45秒		
マイコンメーター	ガスを止めます	△	△	△	
			約45秒		
住宅情報盤	警報表示及び警報音が鳴ります	※1	○	○	
			約45秒		
集中監視盤	警報表示及び警報音が鳴ります	※1	○	○	
		※2	※2		
火災連動入力付警報器	警報表示及び警報音が鳴ります	○	×	×	
		即時			
ストロボライト(SHW-101)	光を発し、警報音が鳴ります	○	△	△	
		即時	約45秒		

※1 接続する場合は、販売店または最寄りの東京ガスにご相談ください。
※2 機器の設定により、遅延時間が異なります。

⚠注意

- 外部出力信号は極性がありますので、外部機器と接続される場合はご注意ください。
- 住宅情報盤及び集中監視盤への接続は、各機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書に基づき行ってください。
- 連動機器では、ガスとCOの警報は判別できません。住宅情報盤には判別できるものがあります。
- 遅延時間は一般的な値です。詳しくは各機器の取扱説明書を参照ください。
- 連動機器は専用品をお使いください(集中監視盤を除く)。
- 外部連動については、販売店または最寄りの東京ガスにご相談ください。

26.取付け後の点検(お客さま立会いのもと実施)

この警報器は、通電開始後自動でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する自動初期点検機能を有しています。通常「作動点検」は不要です。「自動初期点検機能の確認」の☒を☒☒て☒☒☒い。
☒部機器との☒動がある☒☒は「警報☒ン☒と警報☒、☒部機器との☒動の確認」☒☒☒て☒☒☒い。
また、☒☒☒ま☒☒作動☒☒☒の確認☒☒の要☒があ☒た☒☒は、☒要☒☒☒て「作動点検」☒「警報☒ン☒と警報☒、☒部機器との☒動の確認」を☒☒て☒☒☒い。

自動初期点検機能の確認

1. 警報器本体を取付ベース☒☒い☒たん取☒す。

2. 警報器本体を取付ベース☒取付ける。(電源投入)
   緑(電源)☒ン☒が点滅し、約1分後☒☒ン☒が全点灯した後、正常であれば、「正常です」と鳴☒て緑(電源)☒ン☒が点灯☒変わり、警報器は監視状態☒入ります。
   万一、異常があれば、「故障です 販売店☒☒絡して☒☒☒い」と鳴りますので、警報器の交換を☒願いします。

※緑(電源)☒ン☒が点滅中は作動点検を実施し☒いで☒☒☒い。

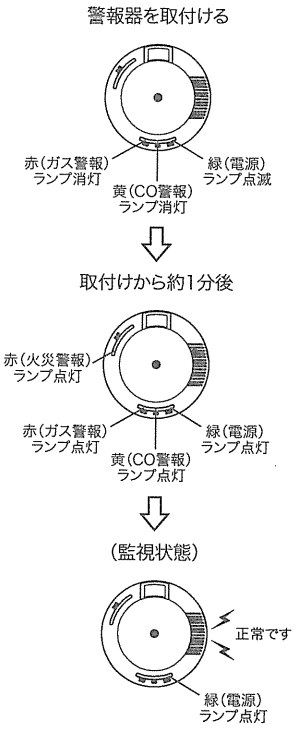

作動点検の方法

お願い

●ガス警報、CO警報機能の作動点検時には、ガス採取器(別売品)とガスライター・ガスコンロなど検知対象ガスの炎からガスを採取できるものを用意してください。

従来のアルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の点検ガスは使用しないでください。また、ガスライターのガスを直接かけての点検もしないでください。センサーに異常が生じたり、警報時間が長くなる可能性があります。

禁止

ガス・CO警報点検の方法

電源を入れてから1～4分の間を点検モードとし、CO警報の遅延時間を無くして、より点検をしやすくしています。
点検は、この間に実施してください。
※注入ガス濃度が低い場合は、警報に至らないこともあります。

〈ガス採取方法〉

1. 周囲に引火物などが無いことを確認してからガスライター、またはガスコンロを点火し、炎の高さをガスライターでは約4cm、ガスコンロでは約5cmに調整します。炎が小さいと点検ガスを採取しにくくなります。
   ※ガスコンロの種類により、炎の高さを5cmに調整できない(5cm未満になってしまう)場合はコンロの火力を最大にしてください。
2. ガス採取器を圧縮し、先端を炎の外炎の中心部(橙色の炎の中心部)へ持っていきます。
3. 約2秒程度かけて、炎の中からガス成分(点検ガス)をゆっくり吸引します。
   終わりましたら速やかにガス採取器をガスライターまたはガスコンロの炎から離して、炎を消してください。
4. ガス採取管の先端は熱くなっているため、そのまま警報器に押し当てると警報器のケースを溶かしたり傷がついたりします。ガスを採取後、必ず30秒以上冷ましてください(熱いまま警報器に当てないでください。警報器の故障・変形の原因となります)。

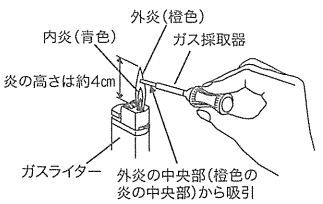

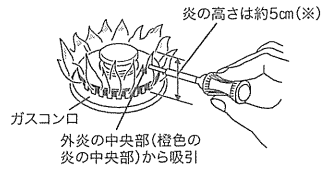

⚠注意

ガス採取器が破損するので、長時間加熱しないでください。

禁止

炎から取り出した直後のガス採取器の先端は熱くなっていますので注意してください。



〈点検〉

1. ガスを採取します。
2. 警報器の電源を入れてください。
   緑(電源)ランプが点滅します。
3. 緑(電源)ランプが点滅から点灯に変わったタイミングで、ガス採取器の先端を警報器の点検口にしっかり押し当てて、容器を圧縮し、採取したガスを約1秒程度で注入します。
4. ガスを注入してから30秒以内にガス警報、CO警報することを確認してください。
   ・警報はガスとCOの複合警報となりますので赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプが点灯(緑(電源)ランプは点灯)し、ガス警報音「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」とCO警報音「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互に警報します。
   ・ガス濃度が低いと警報しない場合がありますのでその時は、再度警報器の電源を入れ直して、ガス採取方法を確認の上、作動点検を行ってください。
   ・電源を入れてから4分経過後(点検モード終了後)に黄(CO警報)ランプが点滅することがありますが、しばらくすると消灯します。
5. ガス濃度が規定値以下になると、赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプは消灯します。
   ※ガスの検知ポイントは20秒間隔であるため、ガス濃度が規定値以下になっても最大20秒間警報し続けることがあります。
   ※電源を入れてから4分間は、ガスがなくなり監視状態に戻っても有電圧出力が保持されます。この間に警報停止スイッチを押しても出力は解除されません。電源投入から4分間経過しますと通常の状態に戻ります。火災警報用外部出力に保持機能はありません。
   また、外部機器の作動を解除するときは、いったん警報器を取外してください。

⚠警告

採取したガスは作動点検以外には使用しないでください。

禁止



緑(電源)ランプが点滅から点灯に変わったら

⇩

ガス注入



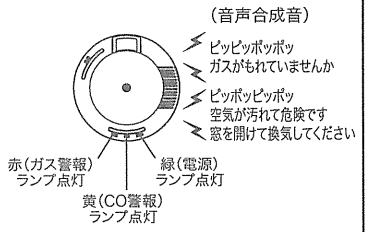

火災警報点検の場合

1. ヘアドライヤーを用意します。必要に応じ延長コードも用意してください。
   (1)ヘアドライヤーを火災検知部の上より当てます。ドライヤーの熱風がガス検知部にかからないようにしてください。
   (2)ドライヤーの電源スイッチをONし熱風を吹きかけます。赤(火災警報)ランプが点滅し(緑(電源)ランプは点灯)、警報音「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」と警報します。
   ※ドライヤーでの点検時、ガス警報する場合がありますが、故障ではありません。

2. 火災検知部周囲の温度が下がると赤(火災警報)ランプが消灯します。

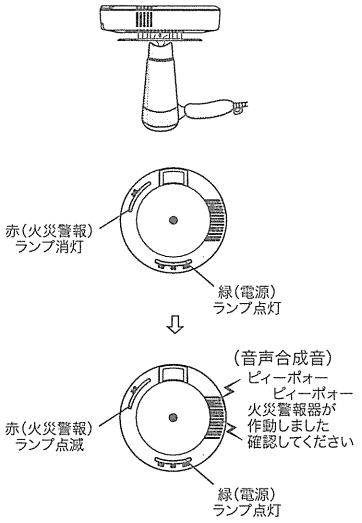

⚠注意

ドライヤーを離した直後、警報器は熱くなっています。やけどをしないようご注意ください。

ライター等の直火で加熱試験は、行わないでください。機器破損の原因となります。 禁止

警報ランプと警報音、外部機器との連動の確認

警報停止スイッチを操作することによって警報ランプと警報音、外部機器との連動の確認を行うことができます。

⚠注意

- CO警報やガス警報の作動点検は、39、40ページにならって実施してください。
- 警報停止スイッチを過大な力で押さないでください。破損する場合があります。
- 外部出力信号を出しますので、外部機器と接続している場合はご注意ください。

次の手順で点検してください。

1. 警報停止スイッチを5秒以上押して「ピッピッ」と鳴ったら手を離してください。
   下記のステップで警報と警報ランプ表示を行います。
   各警報音を発した後、各警報ランプは点灯を続けます。
2. ガス・COの外部出力は、約8秒ごとにDC12V/DC18Vを交互に出力します。火災連動出力もONします。
3. 警報停止スイッチを再度約1秒間押すと(ピーと鳴った後)警報ランプの点灯及び外部出力は停止します。そのままでも1分経過すれば、警報ランプの点灯及び外部出力は停止します。



ステップ	音声内容	ランプ			
		赤(火災)	赤(ガス)	黄(CO)	緑(電源)
1	ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です	点滅			点滅
2	ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください	点滅			点滅
3	ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか		点灯		点滅
4	ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください			点灯	点滅
5	無音	点滅	点灯	点灯	点滅
6	ピー				点灯

- 各ステップの警報回数は1回ずつです。
- 点検中は緑(電源)ランプは点滅です。
- 各ステップは約8秒間で切り替わります。
- この点検は監視中に行うことができます。(電源を入れてから約1分間緑(電源)ランプが点滅している間は、この点検はできません)
- 外部出力は火災連動信号ON、有電圧出力12V/18V交互出力となります。
- 確認開始から約1分後に「ピー」という音が鳴り、終了します。

※確認動作中に警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピー」と鳴り動作が中止します。

他の警報器より火災連動信号が入力された場合

信号を入力すると、赤(火災警報)ランプが点滅し「ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」と警報します。

警報履歴の確認

警報器が鳴動した履歴がある場合、下記の方法で過去10日以内に発生した警報の種類を確認することができます。

(1)警報器を取付ベースに取付けて電源を入れてください。
(2)緑(電源)ランプが点滅し、約1分後に全てのランプが約1秒間点灯します。
(3)鳴動の履歴がある場合は、過去10日以内に警報したランプがさらに約1秒間点灯します(タイミングチャートのA～Cを参照ください)。
※鳴動の履歴が無い場合は、ランプ1秒点灯は動作しません。
(4)緑(電源)ランプが点灯状態となり、「正常です」を発した後、監視状態となります。

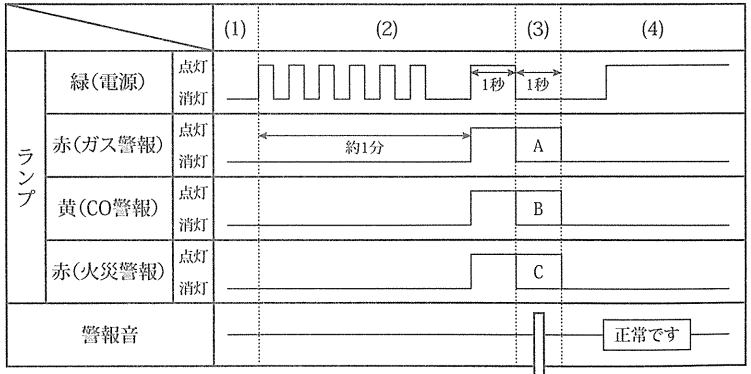

警報履歴表示により最後に発生した警報のランプが1秒点灯します。

	警報履歴	赤(火災警報)ランプ	赤(ガス警報)ランプ	黄(CO警報)ランプ
A	ガス警報	消灯	1秒点灯(計2秒)	消灯
B	CO警報・CO注意報	消灯	消灯	1秒点灯(計2秒)
C	火災警報	1秒点灯(計2秒)	消灯	消灯
-	警報履歴なし	—	—	—

●上記のランプ表示動作は、最新1回のみの警報履歴をお知らせしているものです。
●警報履歴は警報解除から約10日間経過した場合、消去されます。

27.お客さまへのご説明内容

●お客さま立会いのもとでの点検が終わったら必ず以下の説明を行い、ご理解を得てください。

1. 警報動作と自動初期点検結果の説明。
作動点検をした場合は、作動点検結果の説明。
2. 保証書・取扱説明書を必ず読んでいただくことと、保管のお願い。
3. 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
(1)火災警報の内容(赤(火災警報)ランプ点滅、音声合成音の確認)と警報時にとるべき措置の説明(13、14ページ参照)。
(2)ガス警報の内容(赤(ガス警報)ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認)と警報時にとるべき措置の説明(12、15、16ページ参照)。
(3)CO警報の内容(黄(CO警報)ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認)と警報時にとるべき措置の説明(12、17、18ページ参照)。
(4)火災、COの同時警報と警報時にとるべき措置の説明(19ページ参照)。
(5)ガス、COの同時警報と警報時にとるべき措置の説明(20、21ページ参照)。
(6)火災、ガス、COの同時警報と警報時にとるべき措置の説明(22ページ参照)。
(7)誤報が発生する場合(9ページ参照)。
(8)警報器に異常が発生した場合(緑(電源)ランプ点滅が60秒以上継続した場合)と、とるべき措置の説明(23ページ参照)。
(9)警報停止スイッチの操作説明。
(10)警報器の日常点検方法の説明(10ページ参照)。

28.お客さまへの周知事項

お願い

●お客さまに次の事項をご説明のうえ、ご理解を得てください。

1. 警報器の有効期限(本体貼付のシールを明示)と保証期間。
2. 警報器の移設禁止(移設依頼の連絡先)。
3. 警報器の分解禁止。
4. 引越時の措置。
5. 故障・異常時の連絡先。

必ず行う

住宅用火災・ガス・CO警報器
ご愛用者登録カード

支払方法：現金 / 割リース

伝票番号

西暦 20

製造番号

お客さま番号　C/D：1

販売箇所コード

品名：YS-K804C-N　タイプ　用途区分　先方

取替前製造番号　場所

タイプ：0：単品式 / 1：集中式 / 2：戸外ブザー式 / 3：マイコンメーター連動式

場所：a：台所 / b：業務用厨房 / c：浴室 / d：洗面所・給湯室 / e：居室・事務室 / f：作業場 / g：地下室 / h：遮断弁室・配管貫通室 / z：その他

このたびは住宅用火災・ガス・CO警報器をお取付けいただき、ありがとうございます。
このカードは住宅用火災・ガス・CO警報器をお取付けのお客さまのお名前・ご住所等を利用目的に従い、東京ガスに連絡いただくためのものですから、必ず販売店の取扱者にお渡しください。

G	M	扱者

KDT80 ★

＜販売店取扱者の方へ＞
当カードに必要事項を記入のうえ、必要に応じて東京ガスの担当部署へ送付してください。なお、保証書はお客さまにお渡しください。

お取付日	平成　年　月　日
ご使用者	お名前　様
	ご住所　〒　TEL(　)　－
お支払者	お名前　様
	ご住所　〒　TEL(　)　－

注記
1) 寸法はA5版で2枚綴りで上部が貼り合わされている。
2) 製造番号欄（上紙及び下紙の表）は下記の通りとする。

製造番号						
1	3	0	3	－	0	0	0	0	0	1

製造年‥‥西暦年号の末尾2桁の数字　製造月　製造番号‥‥(追番)

住宅用火災・ガス・CO警報器
保証書

型式名：YP-769　＜製造番号＞

品名：YS-K804C-N

本品をご採用いただきありがとうございます。
この保証書は東京ガス供給区域内において、東京ガスが供給する都市ガス用として警報器をご使用になる場合、本証書の記載内容にて無料点検または無料取替えをお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お取付け日から5年間とし警報器本体を対象とします。
2. 保証期間中万一故障した場合は、本証書をご提示の上おもとめの販売店もしくはもよりの東京ガスへお申し出ください。
3. 取扱説明書に基づく正常な使用状態で、誤作動等の異常が認められた場合には、お申し出に基づき無料にて出張のうえ点検いたします。
4. 取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の責任による故障の場合は無料にて出張のうえお取替えいたします。
5. 保証期間内でも裏面に記載してある事項の場合には有料点検もしくは有料取替えとなります。
6. 無料取替えなどアフターサービス等について、ご不明の場合は、お取付けの販売店または取扱説明書に記載してあるもよりの東京ガスにお問合せください。

お取付日	平成　年　月　日
ご使用者	お名前　様
	ご住所　〒　TEL(　)　－
お支払者	お名前　様
	ご住所　〒　TEL(　)　－

注記
1) 飾りケイ部は赤色とする。
2) ハッチング部は感圧紙加工とする。

取扱説明書	YS-K804C-N	100727100074		01

＜保証の適用除外＞

保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。

1. 取扱説明書・その他契約約款等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
2. 器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
3. お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
4. 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
5. 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
6. 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
7. 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
8. 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
9. 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
10. 本保証書を紛失された場合

＜点検記録＞

年　月	内　容	サービス員印	年　月	内　容	サービス員印

＜お客さまへ＞

1. 保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
2. お客さまにご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のアフターサービス（無料取替え等）およびその後の有効期限管理（有効期限満了お知らせハガキの送付）を利用目的とし、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
3. この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

販売店		扱者

保証履行者　東京ガス株式会社
〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者　矢崎エナジーシステム株式会社
〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地

766831-6-340

注記
1）飾りケイ部と社印の部分は赤色とする。